

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต

ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ด้วยกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว อยู่ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รวมความยาวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประมาณ ๐.๗๗๗ กิโลเมตร โดยไม่มีสถานีควบคุมตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ จำนวน ๑ แห่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าวจึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ซึ่งมีการวางแผนท่อส่งก๊าซธรรมชาติจำนวน ๑ แนวท่อ โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังต่อไปนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๐.๒๔ เมตร โดยมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ด้านละ ๐.๑๒ เมตร และความยาวของเขตประมาณ ๒๒๕ เมตร เริ่มต้นจาก ๑) จุดเชื่อมต่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีเพิ่มความดันควบคุมความดันก๊าซและวัดปริมาตรก๊าซ RBMR โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตะวันตก (ใบอนุญาตเลขที่ กท ๒๓๑๐๐๑๓) ค่าพิกัดที่ N 1503811 E 590371 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติวางบนชั้นวางท่อ โครงสร้างเหล็ก (Piperack) ไปยัง ๒) จุดสิ้นสุดการวางท่อบนชั้นวางท่อโครงสร้างเหล็ก (Piperack) และเป็นจุดเริ่มต้นการวางท่อใต้ดิน ค่าพิกัดที่ N 1503718 E 590471 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(๒) ช่วงที่ ๒ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๒ เมตร โดยมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ด้านละ ๑ เมตร และความยาวของเขตประมาณ ๓๐๐ เมตร เริ่มต้นจาก ๒) การวางท่อใต้ดิน ค่าพิกัดที่ N 1503718 E 590471 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปตามเขตที่ดิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไปยัง ๓) จุดสิ้นสุดการวางท่อในเขตที่ดินบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเป็นจุดเริ่มต้นการวางท่อในเขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ค่าพิกัดที่ N 1503408 E 590409 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(๓) ช่วงที่ ๓ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๕ เมตร โดยมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ด้านละ ๒.๕ เมตร และความยาวของเขต ประมาณ ๒๕๒ เมตร เริ่มต้นจาก ๓) การวางท่อในเขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ค่าพิกัดที่ N 1503408 E 590409 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติวางตลอดใต้อ่างเก็บน้ำ ไปยัง ๔) จุดสิ้นสุดที่แนวเขตสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาราชบุรี (ใบอนุญาตเลขที่ รบ ๒๒๖๐๐๐๒) ค่าพิกัดที่ N 1503335 E 590220 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ข้อ ๓ ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำเครื่องหมายแสดง เป็นไปตามประกาศ กรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อ

ข้อ ๔ แผนที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมทั้งรายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปิดประกาศฉบับนี้ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ แห่งท้องที่ที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อนั้นตั้งอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


พระพันธ์ุ สาสีรัฐวิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับ	ข้อห้ามปฏิบัติ	บทกำหนดโทษ
๑	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ระบบถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ (มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๔	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ จนเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ หรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๙ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๕	กระทำการที่ทำให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเคลื่อนที่ หรือทำให้เสียหายด้วยประการใด ๆ (มาตรา ๗๖)	จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๖	การกระทำในลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวกหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๗	การกระทำในลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๘	การกระทำในลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๗๗ วรรคสาม)	จำคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

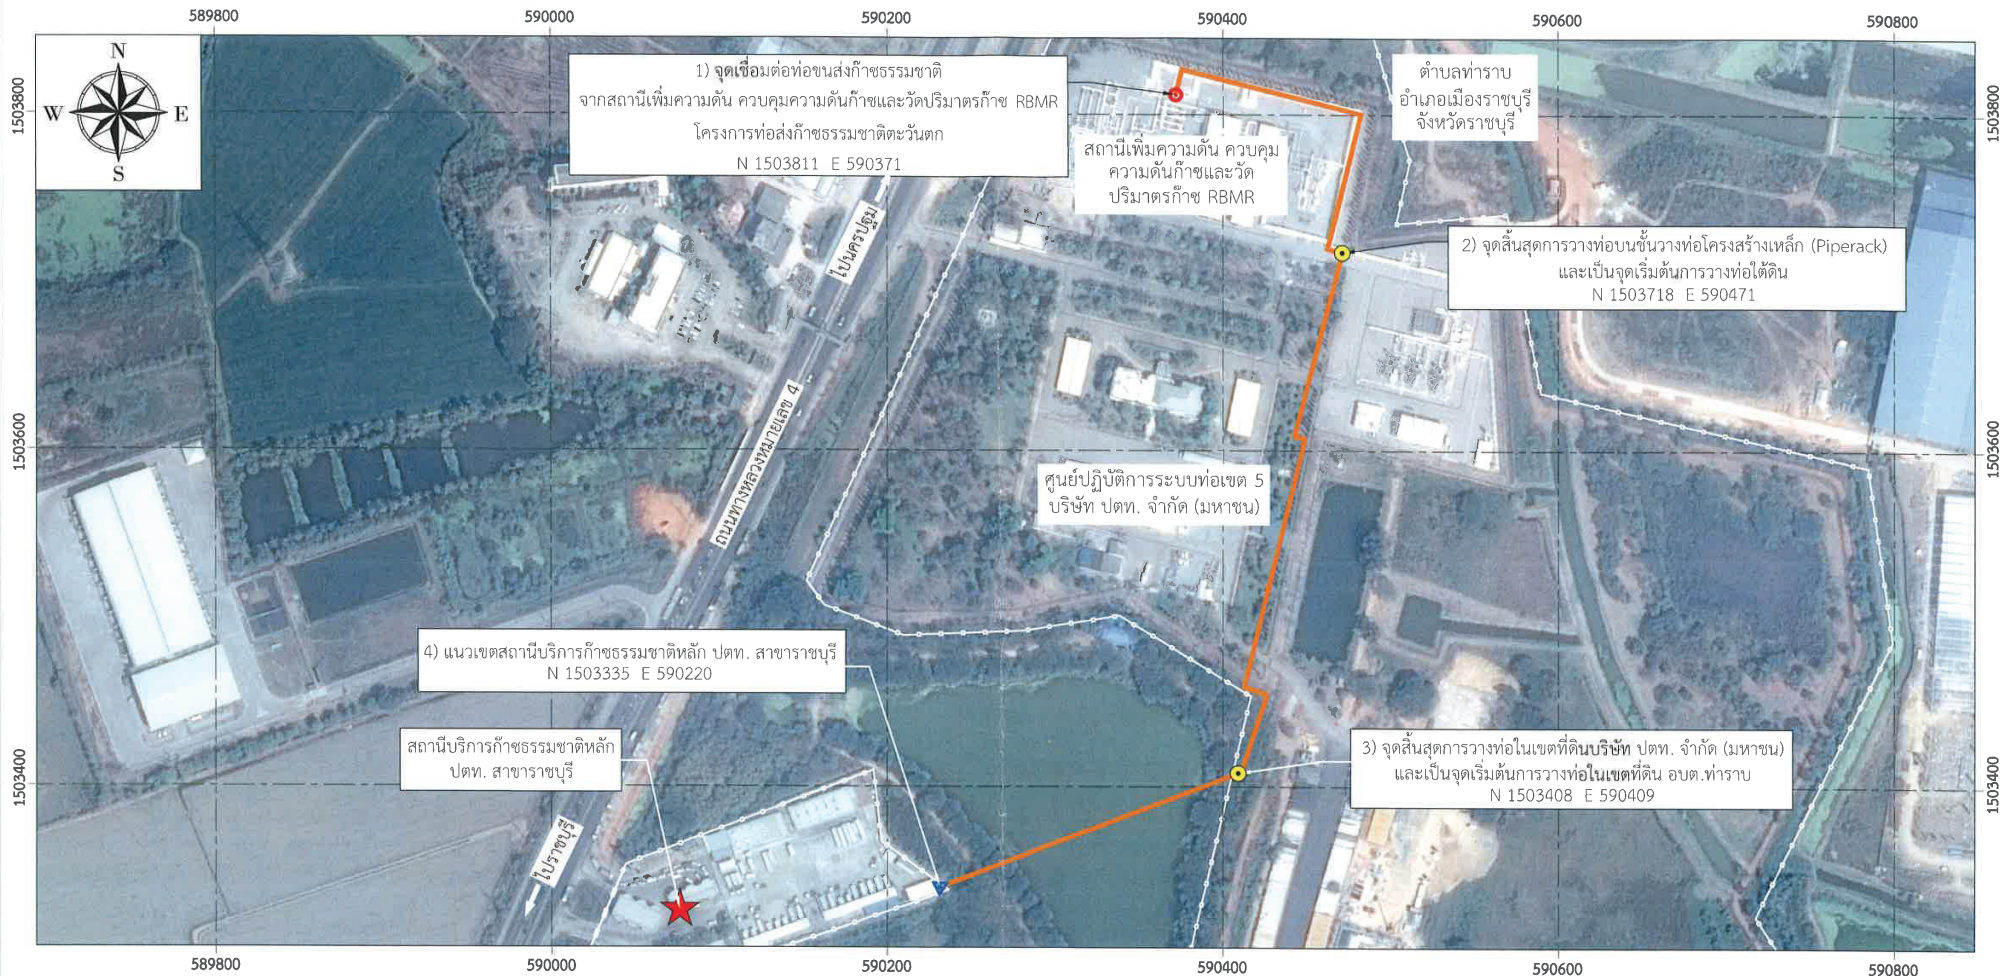

สัญลักษณ์


- แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ราชบุรี ขนาด 6 นิ้ว
- จุดเชื่อมต่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
- จุดแบ่งช่วงเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ
- แนวเขตสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
- แนวเขตที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

0 100 200 300
มาตราส่วน 1:3000 เมตร


บันทึกฉบับนี้จัดทำโดยกรมแผนที่ทหารบก © 2014 DigitalGlobe © 2014 GeoEye © 2014 Microsoft Corporation และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลอื่น UTM Zone 47N ขึ้นอยู่กับ WGS 1984

 กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY	ที่ พน ๐๔๐๒ / ๒๐๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕
 กรมธุรกิจพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	
เจ้าหน้าที่	
หัวหน้ากลุ่ม	
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง	
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	

แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

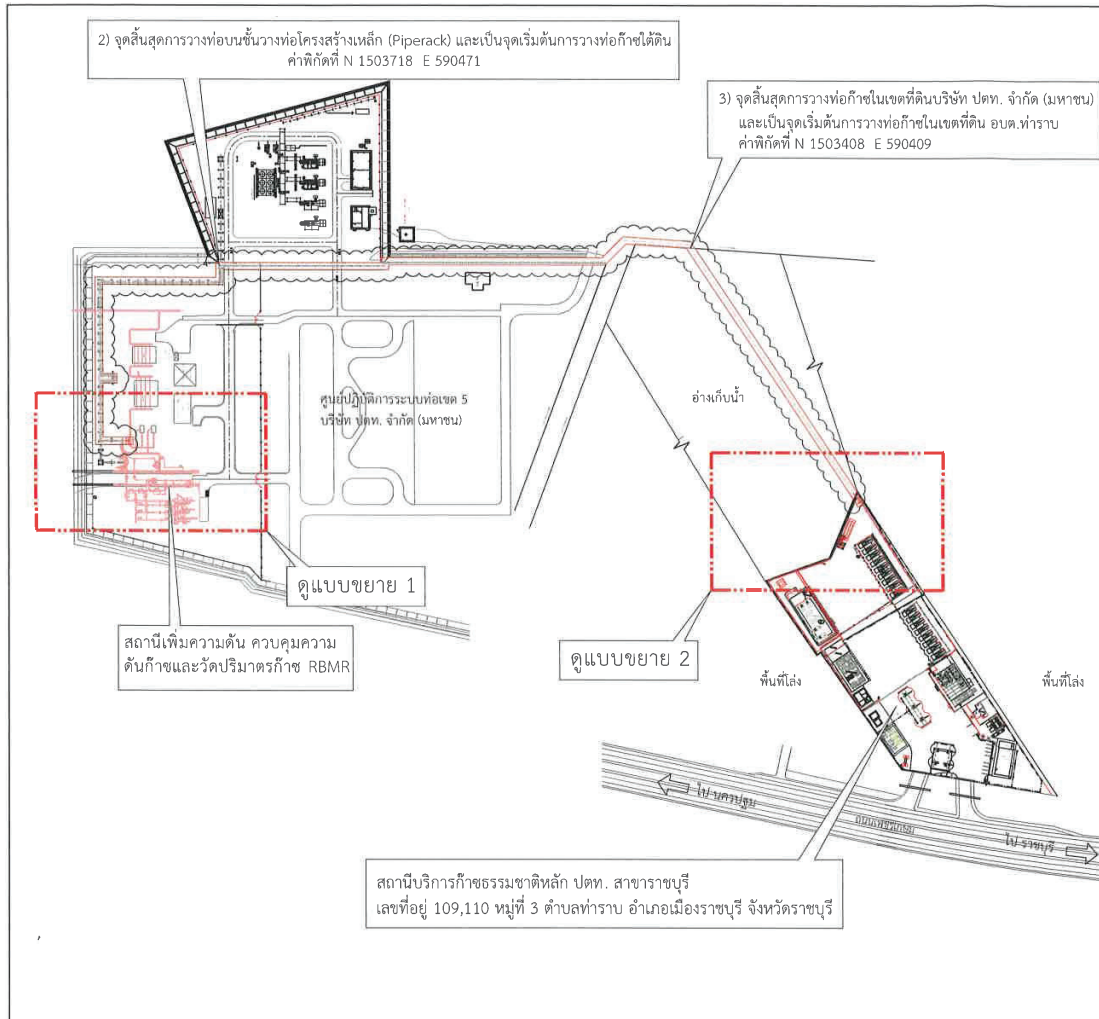

Plot Plan

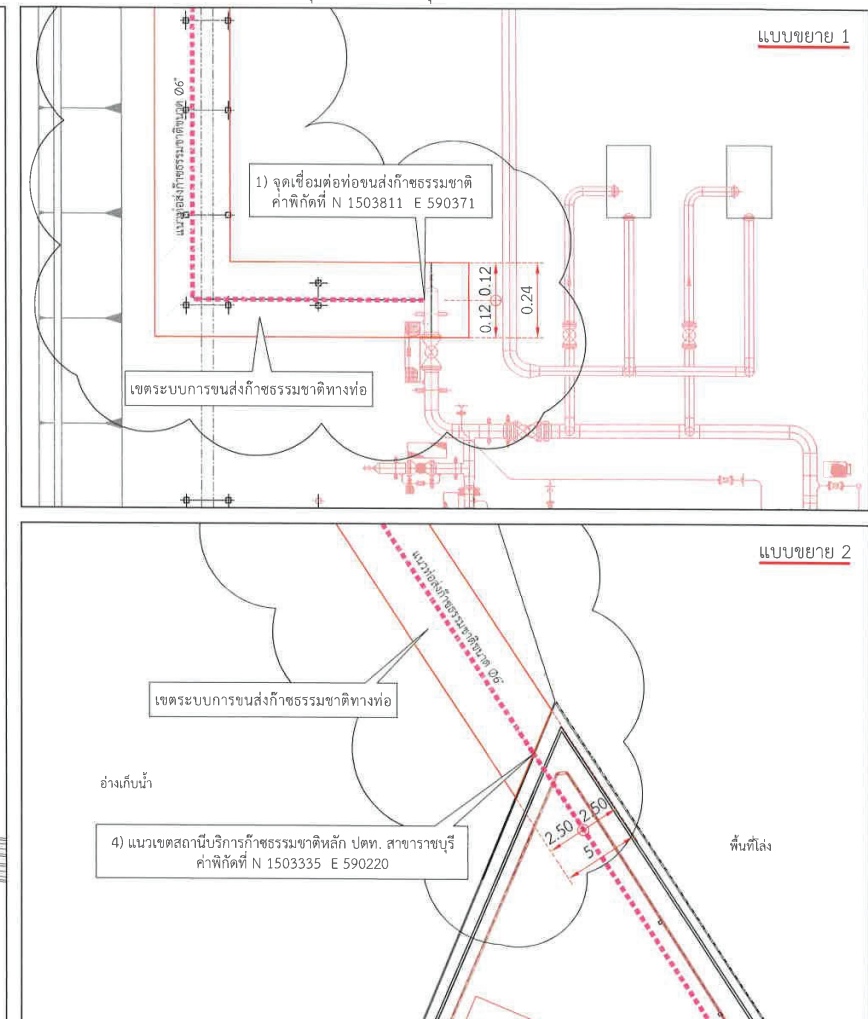

สัญลักษณ์
----- แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
แนวเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

รายละเอียดโครงการ
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. สาขาราชบุรี

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- จุดเริ่มต้นตั้งอยู่บริเวณภายในสถานีเพิ่มความดัน ควบคุมความดันก๊าซและวัดปริมาตรก๊าซ RBMR ค่าพิกัดที่ N 1503811 E 590371 ไปสิ้นสุดที่แนวเขตที่ดินสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. ราชบุรี ค่าพิกัดที่ N 1503335 E 590220
- ระยะทางประมาณ 777 เมตร
- เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้านละ 2.50 เมตร รวมทั้งสองด้านกว้าง 5 เมตร

กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY	ที่ ทน ๐๑๒๔ / ๒๐๑๕ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๖
	กรมธุรกิจพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
	เจ้าหน้าที่
	หัวหน้ากลุ่ม
	รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	