

## ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต  
ในท้องที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว อยู่ในท้องที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมความยาวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประมาณ ๐.๒๕๒ กิโลเมตร โดยไม่มีสถานีควบคุมตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ จำนวน ๑ แห่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ กำหนดให้พื้นที่ในเขตท้องที่ต่อไปนี้ เป็นเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ซึ่งมีการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จำนวน ๑ แนวท่อ โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังต่อไปนี้

(๑) ช่วงที่ ๑ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๕ เมตร โดยมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้านซ้าย ๑.๑๐ เมตร ด้านขวา ๓.๙๐ เมตร และความยาวของเขตประมาณ ๓๙ เมตร เริ่มต้นจาก ๑) จุดเชื่อมต่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ ๔ (ใบอนุญาตเลขที่ กท ๒๓๑๐๐๗๔) ค่าพิกัดที่ N 1565530 E 747979 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติวางไปตามเขตพื้นที่กรมชลประทาน ไปยัง ๒) จุดสิ้นสุดเขตพื้นที่กรมชลประทาน และเป็นจุดเริ่มต้นเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔๙ ค่าพิกัดที่ N 1565497 E 747969 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(๒) ช่วงที่ ๒ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว มีความกว้างของเขต ๕ เมตร โดยมีความกว้างจากจุดศูนย์กลางของแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ด้านละ ๒.๕๐ เมตร และความยาวของเขตประมาณ ๒๑๓ เมตร เริ่มต้นจาก ๒) เขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔๙ ค่าพิกัดที่ N 1565497 E 747969 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติวางไปตามเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔๙ ไปยัง ๓) จุดสิ้นสุดที่แนวเขตสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. สาขาเอ็นที เอนเนอจี ก๊าซ (ใบอนุญาตเลขที่ ปจ ๒๒๒๐๐๐๑) ค่าพิกัดที่ N 1565461 E 747765 ซึ่งวางอยู่ในท้องที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อ ๓ ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำเครื่องหมายแสดง เป็นไปตามประกาศ กรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อ

ข้อ ๔ แผนที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมทั้งรายละเอียดข้อกำหนดปฏิบัติและ บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ปราบปรามท้ายประกาศนี้

ข้อ ๕ ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปิดประกาศฉบับนี้ไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ แห่งท้องที่ที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อนั้นตั้งอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รายละเอียดข้อห้ามปฏิบัติและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

ลำดับ	ข้อห้ามปฏิบัติ	บทกำหนดโทษ
๑	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒	กระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ รวมทั้งอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ระบบถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๗๓ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๓	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๔	กระทำการทอดสมอเรือ หรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตว์น้ำอย่างใด ๆ ในเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่อยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ำ ไม่ว่าจะอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ จนเป็นเหตุให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ หรืออุปกรณ์ของระบบดังกล่าวถูกทำลาย เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ (มาตรา ๓๘ ประกอบมาตรา ๗๕ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๕	กระทำการที่ทำให้เครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเคลื่อนที่ หรือทำให้เสียหายด้วยประการใด ๆ (มาตรา ๗๖)	จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๖	การกระทำในลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวกหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง)	จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๗	การกระทำในลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส (มาตรา ๗๗ วรรคสอง)	จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๘	การกระทำในลำดับ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕ หากการกระทำนั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา ๗๗ วรรคสาม)	จำคุกไม่เกิน ๒๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน  
เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



**สัญลักษณ์**


- แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 ขนาด 42 นิ้ว
- แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. สาขาเอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ ขนาด 6 นิ้ว
- จุดเชื่อมต่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
- ▲ แนวเขตสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
- ★ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแนวเขต

ข้อมูล: แผนที่ดาวเทียมจาก Bing Map ©2014, DigitalGlobe ©2014, GeoEye ©2014, Microsoft Corporation. พิกัด: WGS 1984 UTM Zone 47N. เส้นรุ้งวงกลม WGS 1984





กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY	ที่ พท. ๑๕๐๒ / ๒๐๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
	กรมธุรกิจพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่	
หัวหน้ากลุ่ม	
วิศวกรการแทน ผู้อันวยการกอง	
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	

แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน  
เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

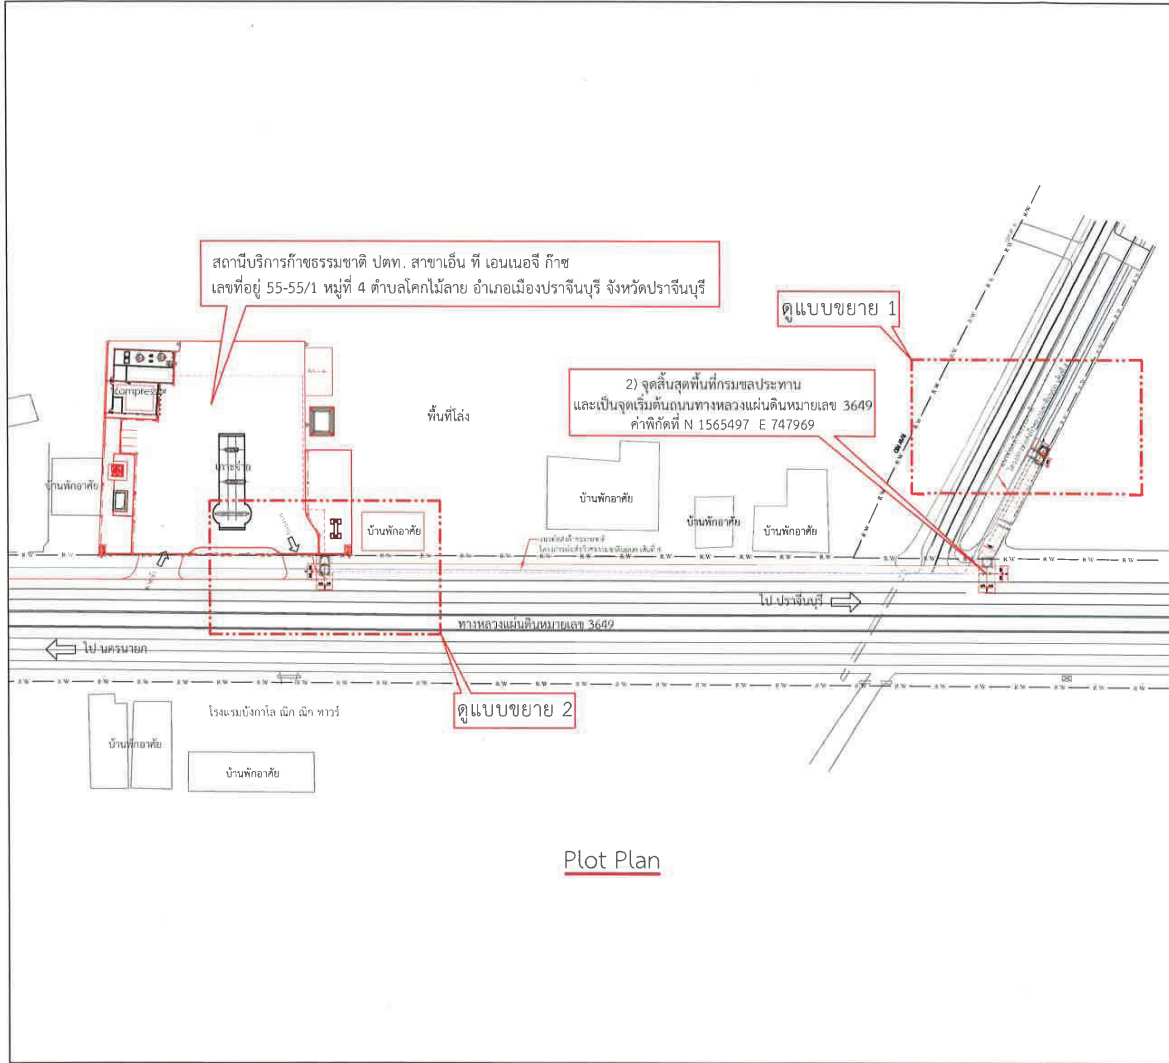

Plot Plan

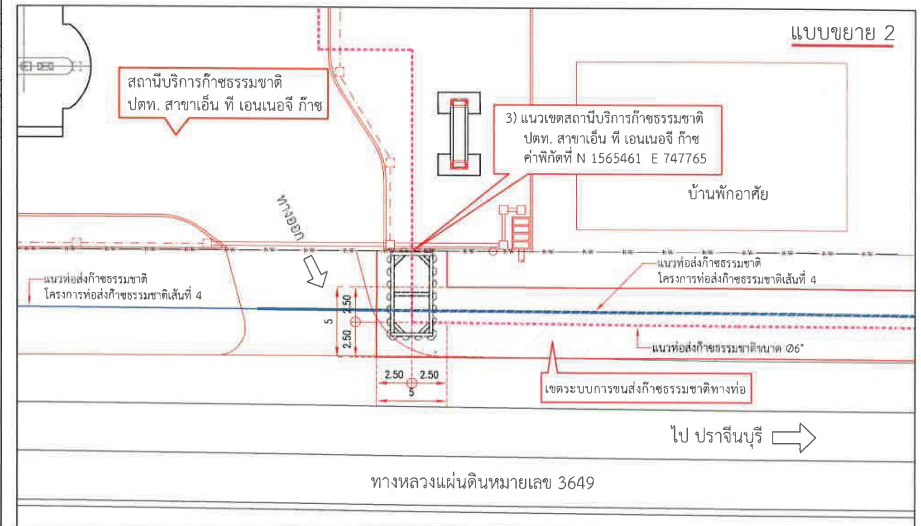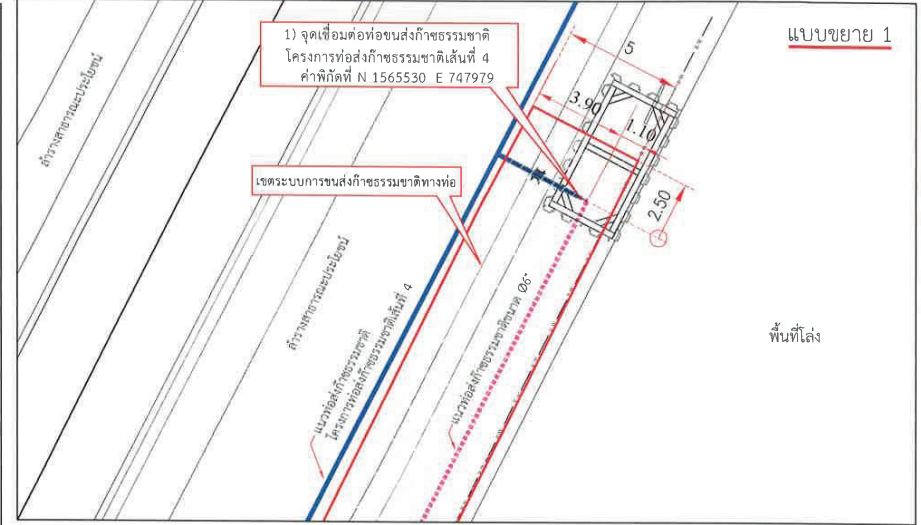

- สัญลักษณ์
- แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4
  - แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
  - เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

รายละเอียดโครงการ  
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. สาขาเอ็นที เอนเนจี้ ก๊าซ

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- จุดเริ่มต้นตั้งอยู่ที่กรมชลประทาน บริเวณแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3649 ค่าพิกัดที่ N 1565530 E 747979 ไปสิ้นสุดที่แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3649 ค่าพิกัดที่ N 1565461 E 747765
- ระยะทางประมาณ 252 เมตร
- เขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อความยาวรวมทั้งสองด้านกว้าง 5 เมตร

 กระทรวงพลังงาน MINISTRY OF ENERGY	ที่ พน ๑๔๔๑ / ๒๐๒๑ ลงวันที่... - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖
	กรมธุรกิจพลังงาน กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่	
หัวหน้ากลุ่ม	
วิศวกรการแทน ผู้อำนวยการกอง	
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	